

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск

(место составления акта)

“ 28 ” октября 2019 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 289

По адресу/адресам: 652473, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 289 от «26» сентября 2019г. Сарафанникова Виктора Николаевича, главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ ДОМ "РОСТОК"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ ___ ” 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г.Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МКОУ ДС "ДД "РОСТОК" Евграфова Татьяна Владимировна 
26.09.2019г. в 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Москаленко Юлия Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ ДС "ДД "РОСТОК" Евграфова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь складского помещения продуктов не разделена от коридора перегородкой 1 типа (не менее EI 45) с заполнением проема не ниже 2 типа (с пределом огнестойкости не ниже EI 30*)), что является нарушением п.7.4, 5.14*, таблица 1, таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 2. запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в замках имеются личинки для ключей), что является нарушением п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 3. не оборудованы пожарными извещателями тамбур столовой, инвентарное помещение столовой, тамбур лестничной клетки правого крыла спального корпуса, что является нарушением приложения А, п.А4, таблица А1 п.9, таблица А3 п.38 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 4. на первых этажах спального корпуса и учебного корпуса световые табло «Выход» размещены не над выходами из лестничных клеток: расположены на стенах, в которых нет выходов, что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 5. не организована проверка состояния огнезащитной обработки металлических конструкций двух лестничных клеток спального корпуса и двух лестничных клеток учебного корпуса (предел огнестойкости строительных конструкций маршей и площадок лестниц до потери несущей способности должен быть не менее 45 минут), что является нарушением п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.5.18* таблица 4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.58, ч.2 ст.87, таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 6. восемь дверей лестничных клеток спального корпуса не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (второй и третий этажи), что является нарушением п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 7. в здании гаража над воротами отсутствует световое табло «Выход», что является нарушением п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; п.3.11 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК";
 8. на путях эвакуации (в переходе между спальным и учебным корпусами) для отделки стен применяются обои на бумажной основе с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлен сертификат пожарной безопасности), что является нарушением п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы») - МКОУ ДС "ДД "РОСТОК"

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 28.10.2019г. № 289/1/163


Подписи лиц, проводивших проверку: Масаленко Ю. Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

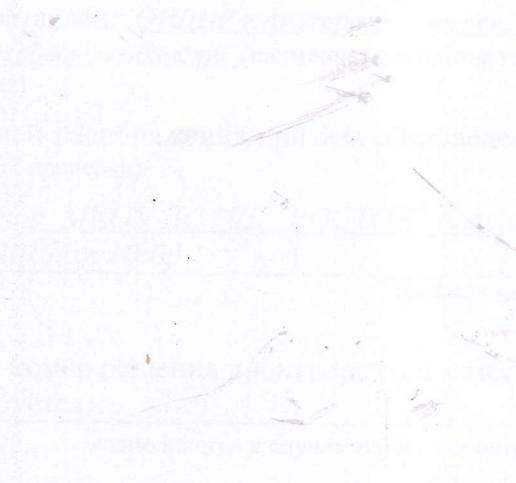
директор МКОУ ДС "ДД "РОСТОК" Евграфова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” октября 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)